

# MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Keittiöhanan 10145 APK/PK sivusuihkulla akustiset  
mittaukset

**ZENNER**

Insinööritoimisto W. Zenner Oy

LVI- ja äänilaboratorio

Vihdintie 11 C 25

00320 Helsinki

puh. 09 4778 370

asiakaspalvelu@zenner.fi

www.zenner.fi

**Tilaja:**

NCH Danco Finland Oy  
Ristimaantie 6B  
37800 Toijala  
Hannu Reiman  
puh. 010 219 2840  
gsm: 044 308 9000  
faksi: (03) 543 4111  
sähköposti: hannu.reiman@grana.fi

**Suorittaja:**

Insinööritoimisto W. Zenner Oy  
Johannes Usano, DI  
Henri Kari, DI  
Vihdintie 11 C  
00320 Helsinki  
puh. (09) 4778 370 (vaihde)  
gsm: 040 900 4775 (Johannes Usano)  
sähköposti: johannes.usano@zenner.fi, henri.kari@zenner.fi

**Ajankohta:**

Mittaukset: 9/2015  
Pöytäkirja: 2.9.2015

**Mitattu vesikaluste ja tuotekuvaus:**

Mitattavana vesikalusteena oli tehdasvarastosta saatu NCH Danco Finland Oy:n valmistama keittiöhana (3 kpl, tuotenumero 10145). Hanan runko on valmistettu kromatusta messingistä. Vesivirtaaman säätöosa on keraaminen.

Hana koostuu rungosta, jossa on astianpesukoneventtiili, juoksuputkesta ja sivusuihkusta. Hanan liitosjohdot on valmistettu PE-X-muoviputkista päällystetynä metallipunoksella. Hana liitetään vesijohtoverkostoon helmiliitoksin. Hanan tilavuusvirran sekä lämpötilan säätö tapahtuu yksiotekahvalla. Sivusuihkua käytetään bideesuihkun tavoin. Vesikalusteen mukana toimitettiin 3 kpl erilaisia sivusuihkupäitä. Eri päillä ei havaittu olevan merkitystä kalusteen äänipainetasoon tai virtaamiin. Kuvassa 1 on esitetty mitattu hanatyypin. Mittaukset suoritettiin kuvassa kiinni olevalla sivusuihkupäällä.



Kuva 1. Mitattu keittiöhana 10145 APK/PK sivusuihkulla.

#### Tehtävä:

Tehtävänä oli määrittää keittiöhanan (3 kpl) 10145 APK/PK sivusuihkulla akustiset ominaisuudet (vesikalustemelutaso  $L_{ap}$  sekä vastaava ääniluokka paine-erolla 3.0 bar) eri säätöasunnoilla.

#### Mittauslaitteisto:

Mittaushuone  $\sim 52 \text{ m}^3$

Mittaushuoneen jälkikaiunta-aika (T20):

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
3.06 s	2.96 s	2.51 s	1.98 s	1.58 s	1.23 s

Vesikalustemittausputkisto (ISO 3822 mukainen)

INS-melulähteet, 4 kpl (ISO 3822 mukaiset)

Testiseinä (kevytbetoni)  $9 \text{ m}^2$ , n.  $150 \text{ kg/m}^2$

Grant SQ2020-2FR – 16/8-kanavainen dataloggeri

Sinus Apollo – monikanavareaaliaika-analysaattori (4-kanavainen)

Gras 46AE – mittausmikrofonit (4 kpl)

Larson & Davis CAL200 – äänitasokalibraattori

Laboratorioelohopealämpömittareita (TI)

Valmet MT2.5A – vesimittari

Aplisens APC-2000ALW – paine-erolähetin

## Mittausten suorittaminen:

### Akustiset mittaukset (ääniluokka)


Hanojen vesikalustemelutasot mitattiin eri lämpötilan säätöasunnoilla hanan ollessa ”täysin auki” -asennossa, jotta vesikalusteen aiheuttama maksimimelutaso voitiin määrittää.

Vesikalustemelutasoja mitattiin lämpötilasäädön ollessa keskiasennossa viidellä eri paineella / tilavuusvirralla ja kylmän / kuuman ääriasunnoissa kahdella eri paineella / tilavuusvirralla. Mittaukset suoritettiin standardin SFS-EN ISO 3822-1 [1], SFS-EN ISO 3822-2 [2] sekä ISO 3822-4 [3] mukaisesti. Mitatuista arvoista laskettiin vesikalusteen melutaso  $L_{ap}$  paine-erolla 3.0 bar, minkä avulla vesikalusteen standardin SFS-EN 817 [4] mukainen ääniluokka voidaan määrittää. Ääniluokkien rajat on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Standardin SFS-EN 817 [4] mukaiset ääniluokat.

Melutaso	Ääniluokka
$L_{ap} \leq 20$ dB	Luokka 1: I
$20$ dB $< L_{ap} \leq 30$ dB	Luokka 2: II
$L_{ap} > 30$ dB	Luokittelematon: U

Kuvassa 2 on esitetty mittausperiaate ja instrumentointi vesikalustemelumittauksissa.

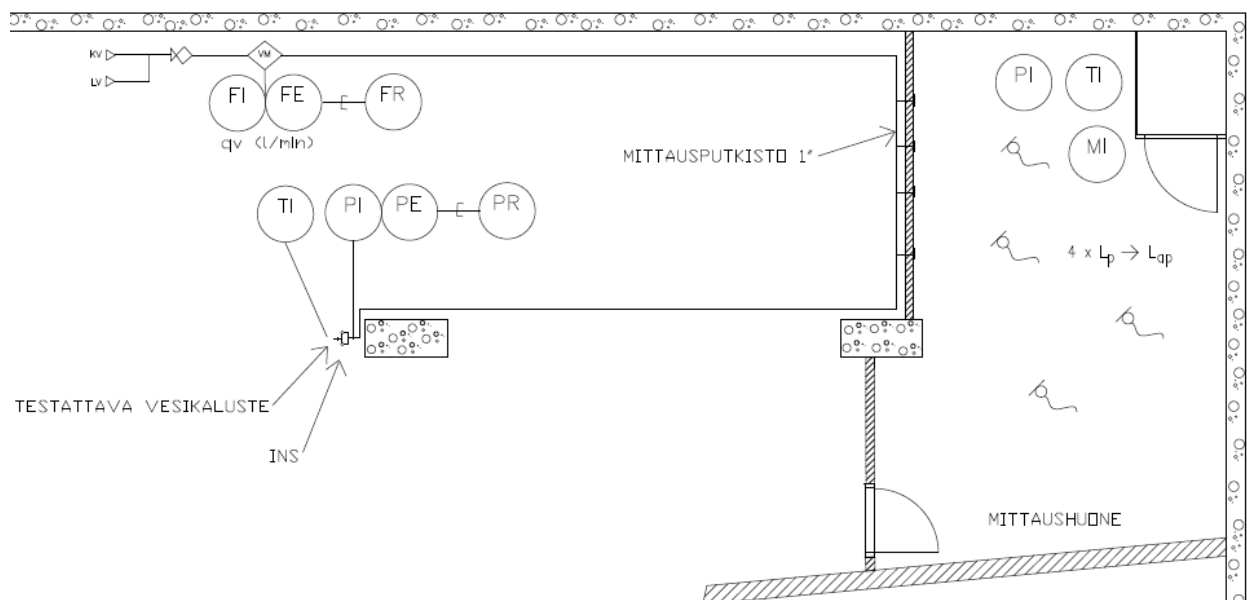

Kuva 2. Mittausperiaate vesikalustemelutasomittauksissa.

## Tulokset ja tulosten arviointi:

Taulukossa 2 on esitetty mitattujen hanojen vesikalustemelutasot  $L_{ap}$ , tilavuusvirta sekä vastaava ääniluokka paine-erolla 3.0 bar jokaisella mitatulla säätöasennolla.

Tulokset pätevät vain mitatuille vesikalusteille. Tilavuusvirta- ja painemittausten arvioitu tarkkuus on  $\pm 2\%$  ja kalusteen melutasojen  $L_{ap} \pm 1.5$  dB.

*Taulukko 2. Keittiöhanan 10145 APK/PK sivusuihkulla vesikalustemelutasot sekä ääniluokat paine-erolla 3.0 bar.*

Ins.tsto. W. Zenner Oy hanatunniste	Säätöasento	Mitattu $L_{ap}$ [dB]	$q_v$ [l/min]	Hanan ääniluokka
2895.64.1	Keskiasento	16	6.7	I
	Kylmä	12	6.2	
	Kuuma	12	6.4	
	Sivusuihku keskiasento	12	8.4	
	Sivusuihku kylmä	9	7.7	
	Sivusuihku kuuma	11	8.1	
	APK-venttiili	12	10.4	
2895.64.2	Keskiasento	12	6.2	
	Kylmä	9	5.9	
	Kuuma	9	6.0	
	Sivusuihku keskiasento	20	7.4	
	Sivusuihku kylmä	16	6.9	
	Sivusuihku kuuma	15	7.1	
	APK-venttiili	12	10.4	
2895.64.3	Keskiasento	14	6.4	
	Kylmä	11	5.9	
	Kuuma	12	6.1	
	Sivusuihku keskiasento	19	7.7	
	Sivusuihku kylmä	16	7.0	
	Sivusuihku kuuma	15	7.3	
	APK-venttiili	17	9.5	
Hanojen maksimitasojen keskiarvo		18	6.4	
I luokka 1, $L_{ap} \leq 20$ dB				
II luokka 2, $20 \text{ dB} < L_{ap} \leq 30$ dB				
U luokittelematon, $L_{ap} > 30$ dB				

Mittausten perusteella voidaan todeta, että mitattu hanatyyppi kuuluu ääniluokkaan 1.

## INSINÖÖRITOIMISTO W. ZENNER OY

Henri Kari, DI  
Tutkija

Johannes Usano, DI  
Laboratoriovastuuhenkilö

### Käytetyt viitteet:

- [1] SFS-EN ISO 3822-1: *Akustiikka. Vesijohtoverkoston kojeiden ja laitteiden melupäästöjen laboratoriotestaukset. Osa 1: Mittausmenetelmä.*
- [2] SFS-EN ISO 3822-2: *Akustiikka. Vesijohtoverkoston kojeiden ja laitteiden melupäästöjen laboratoriotestaukset. Osa 2: Laskuhanojen ja sekoitusventtiilien asennus- ja toimintaolosuhteet.*
- [3] ISO 3822-4: *Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances.*
- [4] SFS-EN 817: *Vesijohtokalusteet. Mekaaniset sekoittajat (PN10). Yleiset tekniset spesifikaatiot.*